



**Supporto sganciatori con secondo sganciatore di apertura**  
**Release support for the second shunt opening release**  
**Halterung der Auslöser mit zweitem Arbeitsstromauslöser**  
**Support déclencheurs avec deuxième déclencheur d'ouverture**  
**Soporte desenganchadores con segundo desenganchador de apertura**

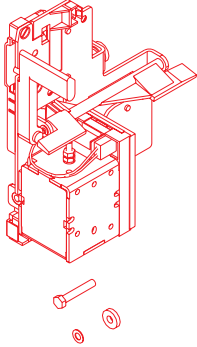


Potenza di mantenimento Continuous power consumption Leistungsaufnahme bei Dauerbetrieb Puissance de maintien Potencia de mantenimiento	~ 5 VA ~ 5 W	Tensione di isolamento Rated insulation voltage Isolationsspannung Tension d'isolement Tensión de servicio	2500 V 50 Hz 1'
Potenza allo spunto Inrush power consumption Leistungsaufnahme bei Anzug Consommation à l'appel Potencia en el arranque	(150 ms) ~ 200 VA ~ 200 W	Percentuali di funzionamento Operating percentages ED % Pourcentages de fonctionnement Porcentaje de funcionamiento	IEC 947-2

APERTO  
OPEN  
AUS-STELLUNG  
OUVERT  
ABIERTO

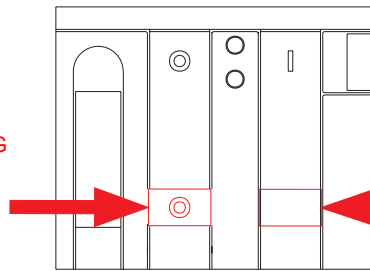


BIANCO  
WHITE  
WEISS  
BLANC  
BLANCO


**A**

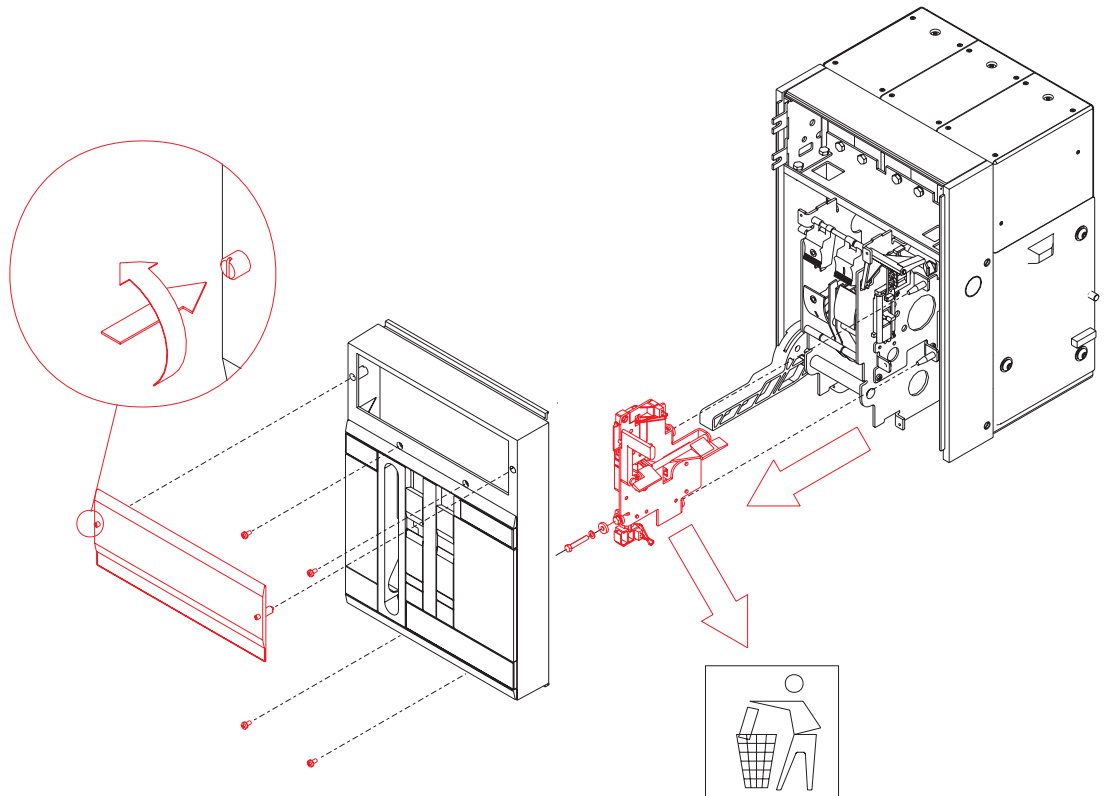

**B**

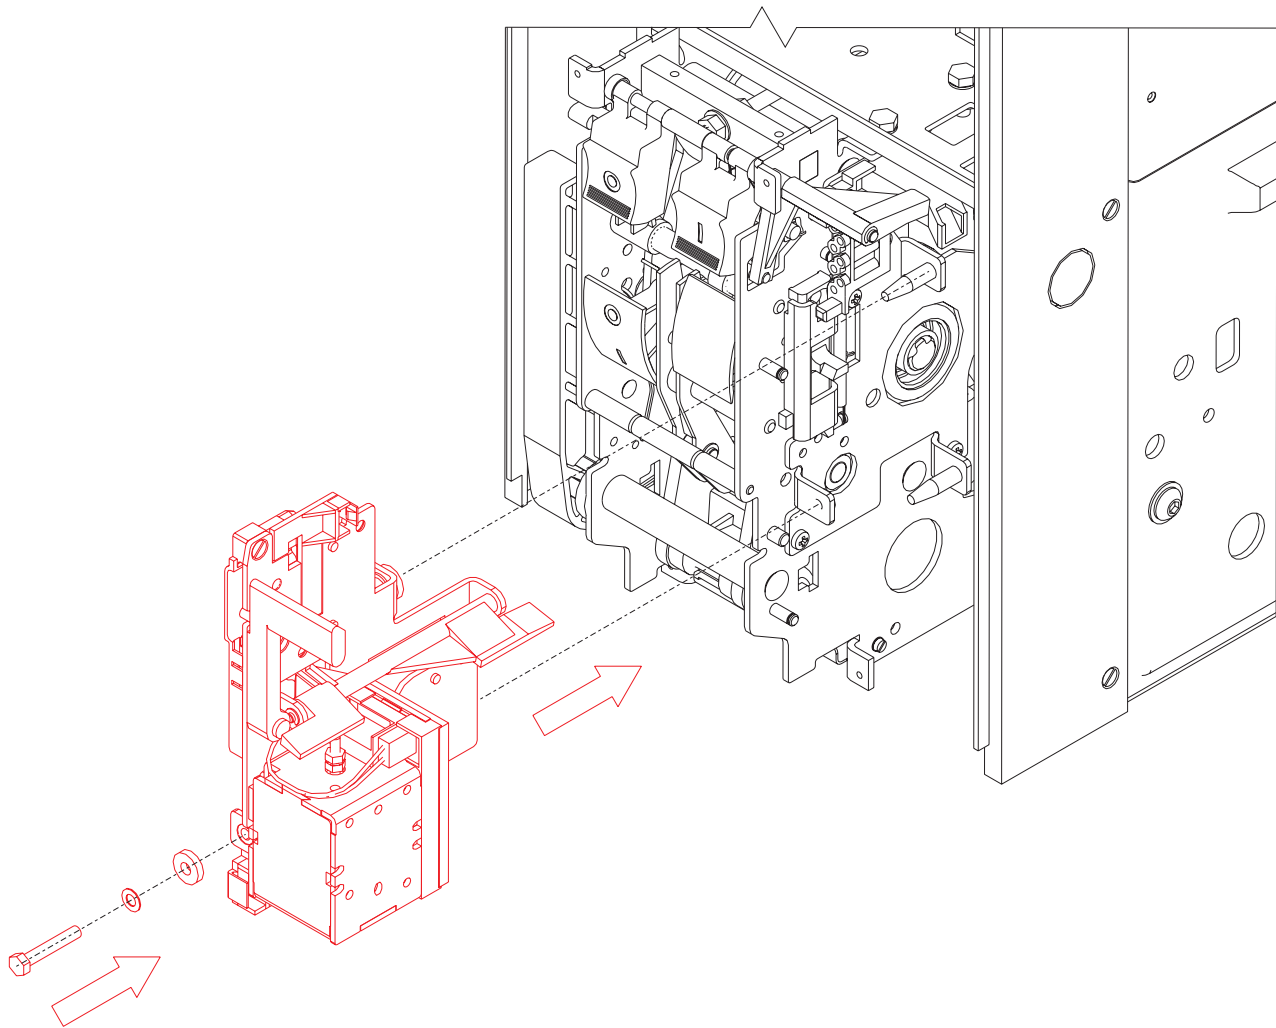

**C**

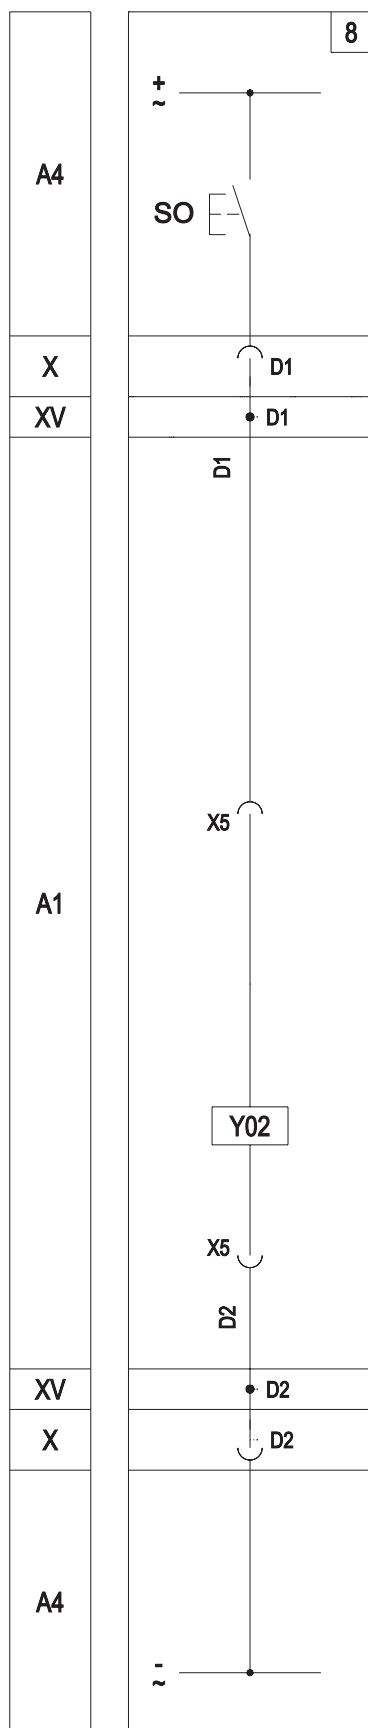

- A1 = Applicazioni dell'interruttore  
A4 = Apparecchi e collegamenti indicativi per comando e segnalazione, esterni all'interruttore  
SO = Pulsante o contatto per l'apertura dell'interruttore  
X = Connettore di consegna per i circuiti ausiliari dell'interruttore in esecuzione estraibile  
X5 = Connettore per le applicazioni dell'interruttore  
XV = Morsettiera di consegna per i circuiti ausiliari dell'interruttore in esecuzione fissa  
YO2 = Secondo sganciatore di apertura

- A1 = C. breaker accessories  
A4 = Indicative devices and connections for control and signalling, external to c. breaker  
SO = Pushbutton or contact for opening c. breaker  
X = Delivery connector for auxiliary circuits of withdrawable version c. breaker  
X5 = Connector for the accessories of the c. breaker  
XV = Delivery terminal board for auxiliary circuits of fixed version c. breaker  
YO2 = Second shunt opening release

- A1 = Zubehörteile des Leistungsschalters  
A4 = Geräte und Schaltungen für Steuerung und Anzeige, außerhalb des Leistungsschalters  
SO = Ausschalttaste bzw. Öffner für Leistungsschalter  
X = Liefersteckvorrichtung für die Hilfsstromkreise des Leistungsschalters in ausfahrbarer Ausführung  
X5 = Steckvorrichtung für die Zubehörteile des Leistungsschalters  
XV = Lieferklemmleiste für die Hilfsstromkreise des Leistungsschalters in fester Ausführung  
YO2 = Zweite Ausschaltauslöser

- A1 = Accessoires du disjoncteur  
A4 = Appareils et connexions indicatifs pour commande et signalisations, placés à l'extérieur du disjoncteur  
SO = Bouton-poussoir ou contact pour l'ouverture du disjoncteur  
X = Connecteur de livraison pour les circuits auxiliaires du disjoncteur en version débrochable  
X5 = Connecteur pour les accessoires du déclencheur  
XV = Bornier de livraison pour les circuits auxiliaires du disjoncteur en version fixe  
YO2 = Deuxième déclencheur d'ouverture

- A1 = Aplicaciones del interruptor  
A4 = Dispositivos y conexiones indicativos para mando y señalización, externos al interruptor  
SO = Pulsador o contacto para abrir el interruptor  
X = Conector de entrega para circuitos auxiliares del interruptor en ejecución extraíble  
X5 = Conector para aplicaciones del interruptor  
XV = Bornera de entrega para los circuitos auxiliares del interruptor en ejecución fija  
YO2 = Segundo relé de apertura

**D**

---

<b>ABB SACE L.V.</b>		<b>SACE Emax E1 ÷ E6</b>	<b>601933/633</b>	<b>L0021</b>	<b>4/4</b>
----------------------	---	--------------------------	-------------------	--------------	------------

Head Office: Via Baioni, 35 - 24123 Bergamo - Italy - Tel.: +39 (0) 35 395111 - Telex: 301627 ABBSAC I - Telefax: +39 (0) 35 395306-395433